


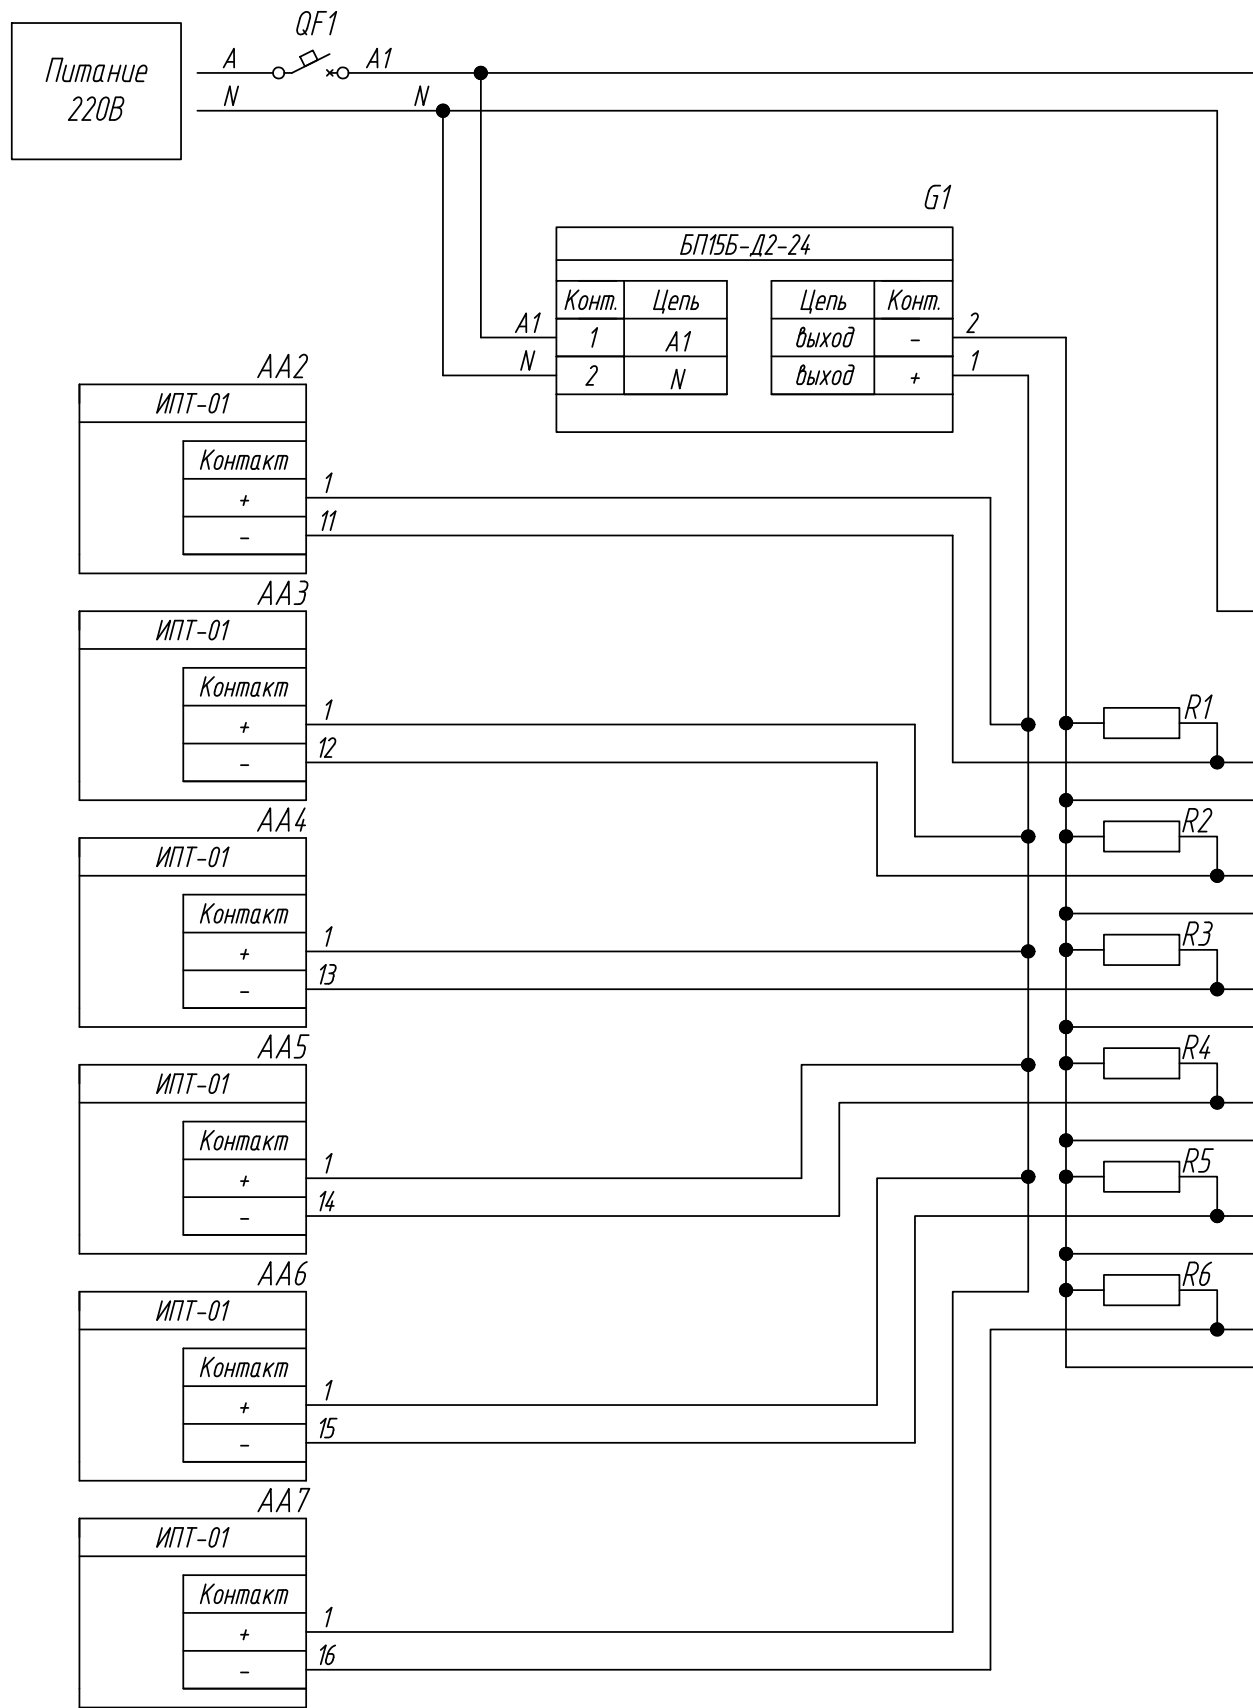

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
АА1	Измеритель – регулятор универсальный		
	шестиканальный ТРМ136-х.Щ7, ТМ “ОВЕН”	1	
АА2...АА7	Преобразователь тока измерительный		
	ИПТ-01[XXX]А	6	
Г1	Одноканальный блок питания БП15Б-Д2-24, ТМ “ОВЕН”	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1...R6	Резистор прецизионный 100,0 +-0,1 Ом	6	

ТРМ136			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
23	Питание	RS-485(A)	49
24	Питание	RS-485(B)	50
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
48	Вход 1-1	Вых. 24В(-)	51
46	Вход 1-2	Вых. 24В(+)	52
44	Вход 1-3		
47	Вход 2-1	Цепь	Конт.
45	Вход 2-2	Вых. 1-3(-)	1
43	Вход 2-3	Вых. 1-2(+)	2
42	Вход 3-1	Вых. 2-3(-)	3
40	Вход 3-2	Вых. 2-2(+)	4
38	Вход 3-3	Вых. 3-3(-)	5
41	Вход 4-1	Вых. 3-2(+)	6
39	Вход 4-2	Вых. 4-3(-)	7
37	Вход 4-3	Вых. 4-2(+)	8
36	Вход 5-1	Вых. 5-3(-)	9
34	Вход 5-2	Вых. 5-2(+)	10
32	Вход 5-3	Вых. 5-1	11
35	Вход 6-1	Вых. 6-3(-)	12
33	Вход 6-2	Вых. 6-2(+)	13
31	Вход 6-3	Вых. 6-1	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Подключение датчика тока с выходным сигналом 4...20мА			
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.								
Рук.раз.					Схема электрическая принципиальная			
Н.контр.								
Утв.								
					Лит.	Масса	Масштаб	
					Лист		Листов 1	